


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРОЕКТНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО №1»**



ИНН 6168719910; КПП 616801001; ОГРН 1146196009134;  
БИК 046015762; р/с 40702810400000019096  
в ПАО КБ «Центр-Инвест», 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62  
Юридический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 4/4, кв. 77  
Фактический адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 84а, офис 9  
тел. +7(863) 309 06 30; +7 928 279 72 19;  
e-mail: pkb-kadastr@yandex.ru

**Заказчик – Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района «Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры»**

**Утверждаю:  
Директор  
Чернов А.А.**

(подпись) МП

**«28» ноября 2023г.**



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения  
Каменского района «Гусевский центральный поселенческий  
сельский дом культуры»**

**Ростовская область, Каменский р-он. х. Гусев,  
ул. Центральная, 21**

И.о. Генерального директора  
ООО «ПКБ №1»



**К.П. Джорухян**

Утверждаю:  
Директор  
Чернов А.А.



«28» НО 2023г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

**Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района  
«Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры»**

Адрес объекта:

**347853 Ростовская область Каменский район х. Гусев ул. Центральная, 21**

Сведения о размещении объекта:

**Объект расположен в отдельно стоящем здании.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да**

Год постройки зданий: **2023 г.**

Последнего капитального ремонта: **--**

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущего:* **--**

*капитального:* **---**

*Сведения об организации, расположенной на объекте:*

Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу,  
краткое наименование):

**Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района «Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры», МУК «Гусевский ЦПСДК»**

Юридический адрес организации (учреждения):

**347853, Ростовская область Каменский район, х. Гусев ул. Центральная, 21**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

### **Оперативное управление**

Форма собственности (государственная, негосударственная):

### **Государственная**

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

### **Муниципальная**

Вышестоящая организация (наименование):

### **Администрация Гусевского сельского поселения**

Адрес вышестоящей организации:

**347853, Ростовская область, Каменский район, х. Гусев, ул. Центральная, 15**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

### **Культура**

Виды оказываемых услуг:

- Организация работы клубных формирований, кружков, художественной самодеятельности;
- Проведение фестивалей, конкурсов, праздников, тематических вечеров и других форм культурно-досуговой деятельности.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):



## На объекте

Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

### Все возрастные категории

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

**100 чел.**

Участие в исполнении ИПР инвалида - индивидуальной программы реабилитации (да, нет)

**Нет.**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

#### Согласно утвержденного маршрута

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

**Нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 м.**

Время движения (пешком): **3-5 мин.**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером – **да.**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

Перепады высоты на пути: **есть: бордюры с неадаптированными пешеходными уклонами более 6%.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ



2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Б</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>А</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (К, О, Г, У)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания	<b>ДУ</b>
4	Зона целевого назначения объекта	<b>ДЧ-В</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-В</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДУ</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-В</b>

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно доступным для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением зрения.

Таким образом для решения вопросов создания беспрепятственного доступа для инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется прежде всего:

- организовать встречу людей с инвалидностью при входе на объект и сопровождение до места получения услуги;
- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывания на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН;
- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для МГН.

При срабатывании кнопки вызова пройти ко входу и обеспечить помощь и сопровождение инвалида и других маломобильных групп населения до места оказания услуги.

Работы по адаптации объекта рекомендуется провести в рамках капитального ремонта или реконструкции объекта.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Территория, прилегающая к зданию	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
--	--
Вход (входы) в здание	
Рекомендуется установить тактильную вывеску учреждения с переводом на язык брайля	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Путь (пути) движения внутри здания	
Рекомендуется установить: - тактильные мнемосхемы этаж с переводом на язык брайля; - тактильно-рельефные пиктограммы обозначения зон и направлений движения	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Зона целевого назначения объекта	
Рекомендуется установить: - тактильные таблички с наименованием кабинета и переводом на язык Брайля; - Систему субтитрирования Исток-Синхро. Информационно-коммуникационная панель для инвалидов по слуху.	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Санитарно-гигиенические помещения	
Рекомендуется установить: Систему вызова	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Система информации на объекте (на всех зонах)	
--	--

##### 4.2. Период проведения работ:

до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 .

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от «21» ноября 2023г.

Утверждаю:  
Директор  
Чернов А.А.

(подпись)

МП

2023г.

«28»



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

**Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района  
«Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры»**

Адрес объекта:

**347853 Ростовская область Каменский район х. Гусев ул. Центральная, 21**

Сведения о размещении объекта:

**Объект расположен в отдельно стоящем здании.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да**

Год постройки зданий: **2023 г.**

Последнего капитального ремонта: **--**

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущего:* **--**

*капитального:* **---**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу,  
краткое наименование):



**Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района  
«Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры», МУК «Гусевский  
ЦПСДК»**

Юридический адрес организации (учреждения):

**347853, Ростовская область Каменский район, х. Гусев ул. Центральная, 21**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

**Оперативное управление**

Форма собственности (государственная, негосударственная):

**Государственная**

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

**Муниципальная**

Вышестоящая организация (наименование):

**Администрация Гусевского сельского поселения**

Адрес вышестоящей организации:

**347853, Ростовская область, Каменский район, х. Гусев, ул. Центральная, 15**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

**Культура**

Виды оказываемых услуг:

- Организация работы клубных формирований, кружков, художественной самодеятельности;
- Проведение фестивалей, конкурсов, праздников, тематических вечеров и других форм культурно-досуговой деятельности.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

## На объекте

Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

### Все возрастные категории

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

**100 чел.**

Участие в исполнении ИПР инвалида - индивидуальной программы реабилитации (да, нет)

**Нет.**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

#### Согласно утвержденного маршрута

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

**Нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 м.**

Время движения (пешком): **3-5 мин.**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером – **да.**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

Перепады высоты на пути: **есть: бордюры с неадаптированными пешеходными уклонами более 6%.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДУ
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно доступным для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением зрения.

Таким образом для решения вопросов создания беспрепятственного доступа для инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется прежде всего:

- организовать встречу людей с инвалидностью при входе на объект и сопровождение до места получения услуги;
- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывания на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН;
- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для МГН.

При срабатывании кнопки вызова пройти ко входу и обеспечить помощь и сопровождение инвалида и других маломобильных групп населения до места оказания услуги.

Работы по адаптации объекта рекомендуется провести в рамках капитального ремонта или реконструкции объекта.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Территория, прилегающая к зданию
----------------------------------



Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
--	--
Вход (входы) в здание	
Рекомендуется установить тактильную вывеску учреждения с переводом на язык брайля	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Путь (пути) движения внутри здания	
Рекомендуется установить: - тактильные мнемосхемы этаж с переводом на язык брайля; - тактильно-рельефные пиктограммы обозначения зон и направлений движения	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Зона целевого назначения объекта	
Рекомендуется установить: - тактильные таблички с наименованием кабинета и переводом на язык Брайля; - Систему субтитрирования Исток-Синхро. Информационно-коммуникационная панель для инвалидов по слуху.	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Санитарно-гигиенические помещения	
Рекомендуется установить: Систему вызова	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Система информации на объекте (на всех зонах)	
--	--

#### 4.2. Период проведения работ:

до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 .

#### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В

### 5. Особые отметки

#### 5.1. Приложения:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Пути движения внутри здания
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. поэтажная планировка

**Руководитель рабочей группы:**

Директор

Чернов Алексей Алексеевич



**Члены рабочей группы:**

Звукооператор

Кутуков Сергей Иванович

(Подпись)

Художественный руководитель

Шульга Лариса Александровна

(Подпись)

Генеральный директор ООО «Доступинтегра»

Водович Ян Леонидович



(Подпись)

Эксперт в области Доступной среды

Лактионов А.Г.



(Подпись)

Эксперт в области Доступной среды

Галушкин А.В.



(Подпись)

Председатель РО СОО «Федерация спорта  
лиц с повреждением ОДА»

Туркин А.А.



(Подпись)

Приложение I

к Акту обследования

к паспорту доступности ОСИ

от «28» ноября 2023г.

I Результаты обследования

Территории, прилегающей к зданию (участка):

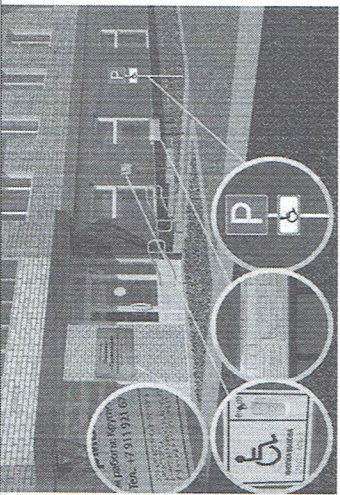
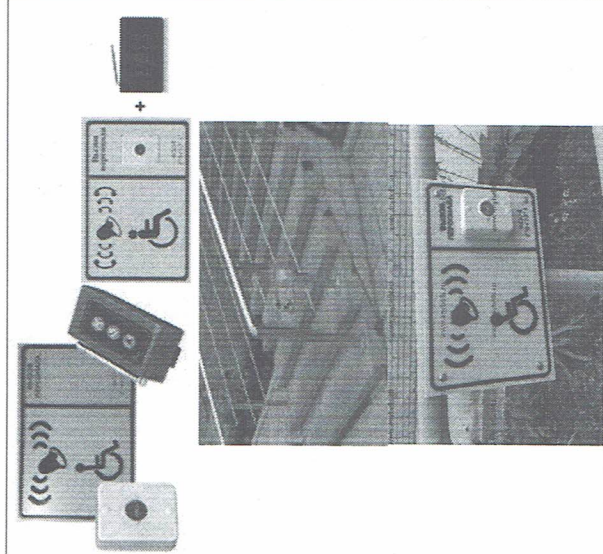
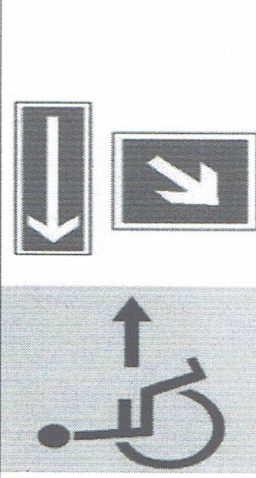
Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района «Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры»

Ростовская область, Каменский р-он. х. Гусев,  
ул. Центральная, 21

(Наименование объекта, адрес)

Наименование элемента объекта	Категории доступности инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ, оборудования
			Содержание	№ Фото	
Вход на территорию					

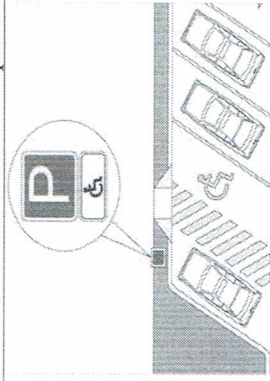


<p>Подъезды/подходы и вход на территорию и/или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информацией об объекте (СП 59.13330.2016 п.5.1.1.)</p>	<p>--</p>		<p>Не выявлены</p>		<p>---</p>
<p>При входе в здание следует применять наружные вызывающие устройства и средства связи с персоналом. (СП 59.13330.2016 п.6.1.1.)</p>	<p>--</p>		<p>Не выявлены</p>		<p>---</p>
<p>Пути движения на территории (для доступа в зону оказания услуг)</p>					
<p>Визуальные указатели, в том числе направления движения вне здания на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от поверхности пешеходного пути (ГОСТ Р 51671-2000)</p>	<p>--</p>		<p>Не выявлены</p>		<p>---</p>

Автостоянка и парковка

Количество мест парковки для автомашин инвалидов около учреждений обслуживания не менее 5% (но не менее одного места)  
(СП 59.13330.2016 п.5.2.1.)

К, О



Не выявлены

---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	Текущий ремонт

**Комментарий к заключению:** при проведении запланированных объект будет доступен для всех категорий инвалидов.

Приложение 2

к Акту обследования

к паспорту доступности ОСИ

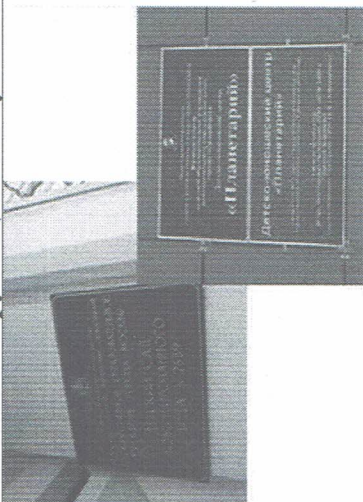
от «28» ноября 2023г.

I Результаты обследования

**Входа (входов) в здание:**

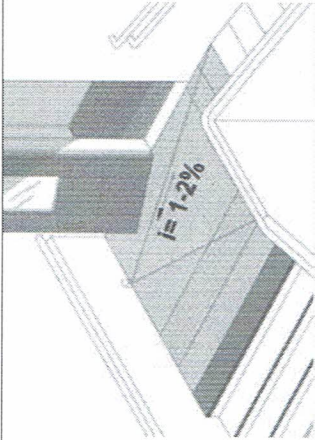
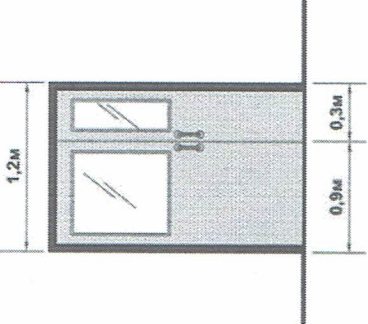

Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района «Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры»

Ростовская область, Каменский р-он. х. Гусев,  
ул. Центральная, 21

Наименование элемента объекта	Категории инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ, оборудования
			Содержание	№ Фото	
<b>Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)</b>					
Элементы информации об объекте, выполненные контрастным крупным шрифтом по возможности выпуклым. Содержание информации об объекте. <b>(п. 6.2, 6.21.1, 6.21.2</b>	К, О, С, Г		Отклонение отсутствует		---



ГОСТ Р 51671-2000)	К, О, С		Отсутствуют		Выполнить установку	
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильные предупреждающие полосы за 0,8 м до лестницы. (п. 3.6 <u>СНИП 35-01-2001</u> ) Ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м. (п. 4.2.2 <u>ГОСТ 52875-2007</u> )	С		Отсутствуют		Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами	
Маркировка ступеней цветом или фактурой (краевые или все ступени лестничных маршей) (СП 59.13330.2016 п.5.1.12.)	С		Отсутствует		Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами	
Входная площадка перед дверью						

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не допускать скольжения и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%. <b>(п. 3.14 СНиП 35-01-2001)</b>	К, О, С		Отсутствуют	-	Выполнить в соответствии с нормативом
Ширина входных дверей При глубине откоса открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода не менее 0,9 м не менее 1,2 м <b>(СП 59.13330.2016 п.6.1.5.)</b>	К	<p style="text-align: center;">Дверь (входная)</p> 	Отклонение отсутствует		--
Усилие открывания для распашных дверей с доводчиком - с усилием 19,5Нм. <b>(СП 59.13330.2016 п.6.1.5.)</b>	К, О, С		Отклонение отсутствует		--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	---	---

Входа (входов) в здание

*ДЧ-В*

Текущий ремонт

**Комментарий к заключению:** при проведении запланированных мероприятий по обустройству входных групп объект будет доступен для всех категорий инвалидов.



Приложение 3

к Акту обследования

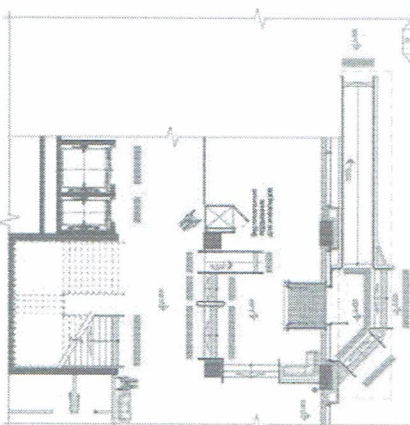
к паспорту доступности ОСИ

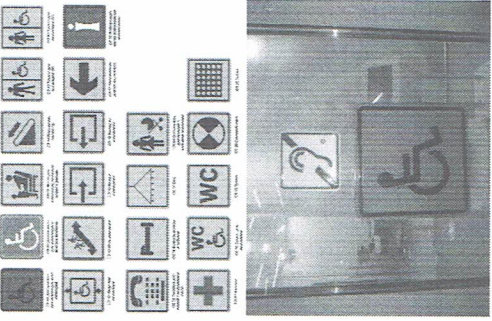

от «28» Ноября 2023г.

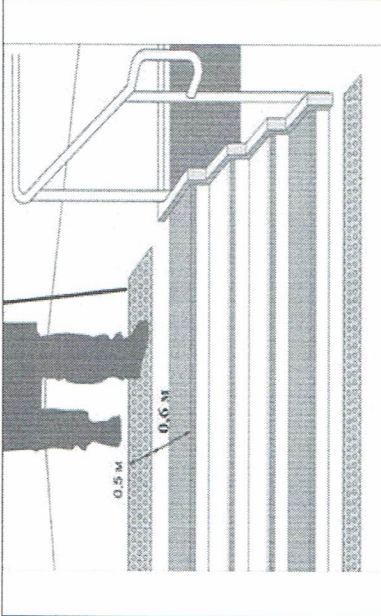
I Результаты обследования

Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района «Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры»

Ростовская область, Каменский р-он. х. Гусев,  
ул. Центральная, 21

Наименование элемента объекта	Категории инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ, оборудования
			Содержание	№ Фото	
Тактильные предупреждающие полосы (перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и т.д.). (СП 59.13330.2016 п.6.2.3.)	С	 <p>Коридоры/Холлы</p>	Не выявлены		---

<p>Элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1.)</p>	<p>К, О, Г</p>		<p>Не выявлены</p>	<p>---</p>
<p>Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН (СП 59.13330.2016 п.6.5.5.)</p>	<p>К, О, Г, С</p>		<p>Отклонения отсутствуют</p>	<p>---</p>

<p>Рельефная тактильная предупредительная полоса за 0,6 м до лестницы          Ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м.          (п. 4.3.2 ГОСТ 52875-2007)</p>	С		Отсутствует	-	Выполнить работы по устройству тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами
---	---	---	-------------	---	--

Пандус (внутри здания)

Пандус	К, О		Отклонения не выявлены	-	---
--------	------	--	------------------------	---	-----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	Текущий и капитальный ремонт

**Комментарий к заключению:** при проведении запланированных мероприятий, объект будет доступен для всех категорий инвалидов



Приложение 4

к Акту обследования

к паспорту доступности ОСИ

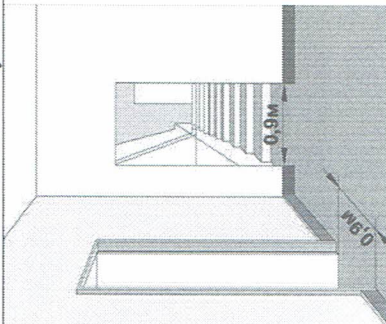
от «28» ноября 2023г.

I Результаты обследования

Санитарно-гигиенических помещений:

Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района «Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры»

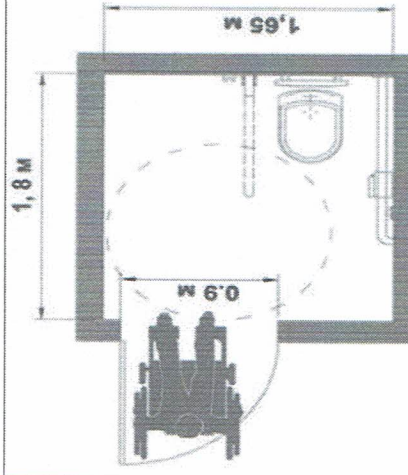
Ростовская область, Каменский р-он. х. Гусев,  
ул. Центральная, 21

Наименование элемента объекта	Категории инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ, оборудования
			Содержание	Фото	
Туалетная комната					
Ширина дверных проемов не менее 0,9 м. (СП 59.13330.2016 п.6.2.4.)	К		Отклонение отсутствует		--

Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.

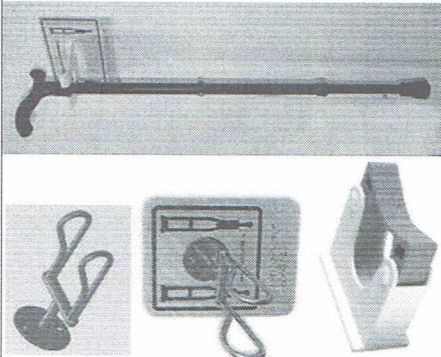
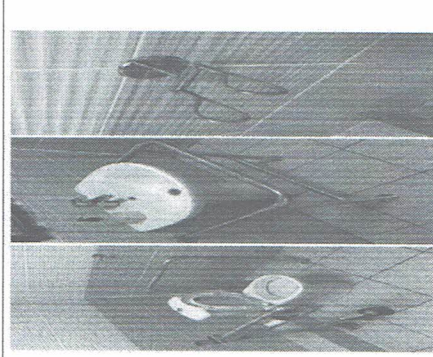
**(СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)**

К, О


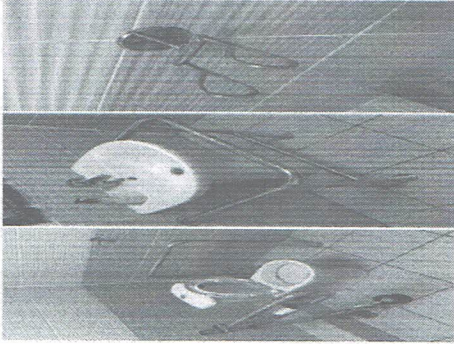


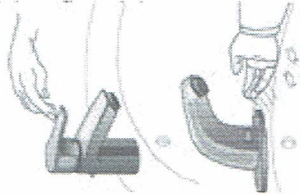
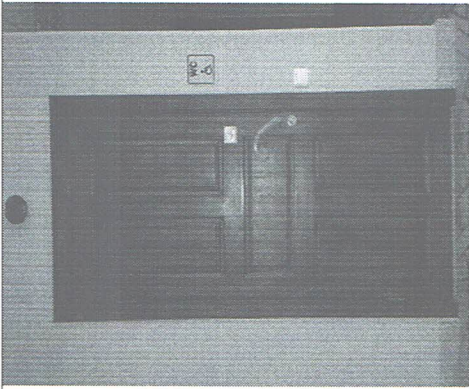
Не выявлены

----

<p>Крючки для одежды, костылей, тростей  - рекомендуемая высота установки от уровня пола (0,9 - 1 м)  - держатель для тростей на высоте (0,6 м)  - крючок для одежды на высоте (1,2 м).  <b>(СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)</b></p>	<p>К, О, С</p>		<p>Не выявлены</p>		<p>---</p>
<p>В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений.  <b>(СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)</b></p>	<p>К, О</p>		<p>Не выявлены</p>		<p>---</p>



<p>Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. <b>(СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)</b></p>	<p>К, О</p>		<p>Не выявлены</p>		<p>----</p>
<p>Раковины для инвалидов могут быть как со специально выемкой – чтобы было удобно поддыхать ближе и дотянуться до крана, так и без нее, классической формы. Их размещают на высоте не более 0,8 м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м. Используя раковину с выемкой имеет смысл использовать</p>	<p>К, О</p>		<p>Отсутствуют</p>		<p>Установить</p>

<p>поручни по бокам от раковины, а используя классическую раковину – поручни, обрамляющие по периметру. (СП 136.13330.2012 п. 8.10.)</p>					
<p>К, О, С Водопроводный кран - рычажного или нажимного действия, а при возможности – управляемых электронными системами. (СП 59.13330.2016 п 6.3.9.)</p>			<p>Не выявлены</p>		<p>---</p>
<p>К, О, С, Г У дверей блоков санитарно-бытовых помещений и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным</p>			<p>Не выявлены</p>		<p>---</p>

способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. (СП 59.13330.2016 п 6.3.5.)					
---	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И	Текущий ремонт

**Комментарий к заключению:** при проведении запланированных мероприятий: объект будет доступен для всех категорий инвалидов.



Приложение 5

к Акту обследования

к паспорту доступности ОСИ

от «28» ноября 2023г.

I Результаты обследования

- Система информации на объекте (на всех зонах):

Муниципальное учреждение культуры Гусевского поселения Каменского района «Гусевский центральный поселенческий сельский дом культуры»

Ростовская область, Каменский р-он. х. Гусев,  
ул. Центральная, 21

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации	
		Есть/Нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	недостаточно		Недостаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обозначена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения.	К,О,Г,У	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные,	Текущий ремонт

				Все информирующие обозначения неконтрастны				контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно понятные.	
6.2.	Акустические средства	нет	-	Нет кнопок вызова персонала на входе и в санитарно-гигиенических комнатах	С,Г			Установить кнопки вызова персонала на входе в здание и в санитарно-гигиенических комнатах на высоте не более 0,6 м	Текущий ремонт
6.3.	Тактильные средства	нет	-	Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.	С			Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		есть		Не оборудована комплексная система информации	все			Оборудовать комплексную систему информации и сигнализации об опасности	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ВНД (С) ДУ (К,О,Г,У)	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обозначить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно понятные. Установить кнопки вызова персонала на входе в здание и в санитарно-

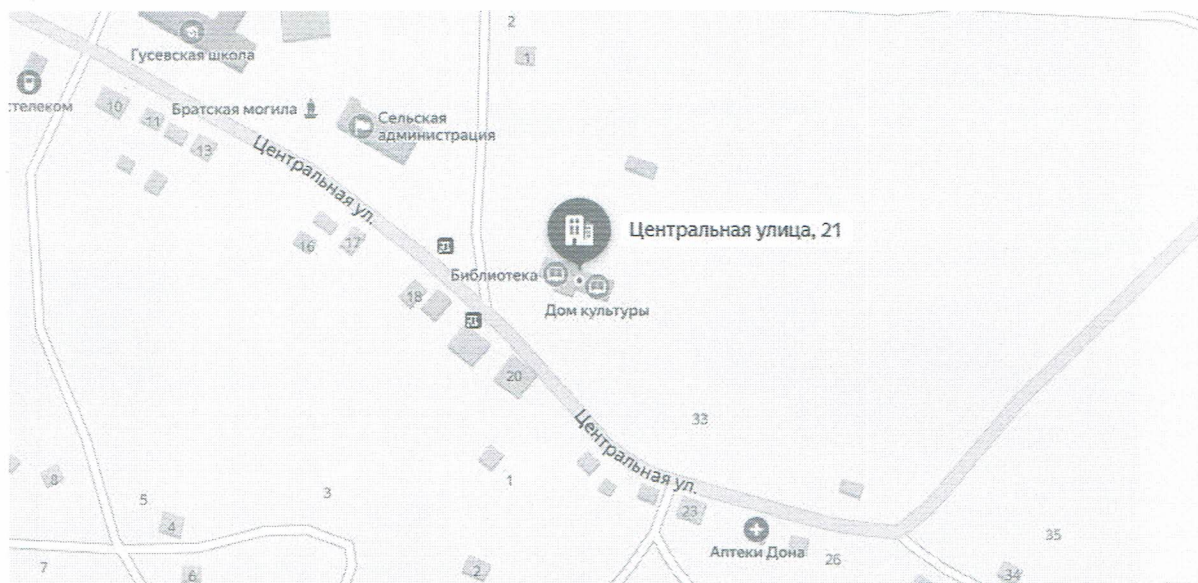
<p>гигиенических комнатах на высоте не более 0,6м. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007</p>		<p>Текущий ремонт</p>
---	--	-----------------------

**Комментарий к заключению: Оборудовать комплексную систему информации и сигнализации об опасности согласно норматива.**



## РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ:

### 1. Местоположение объекта на карте



### 2. Путь (пути) движения внутри здания

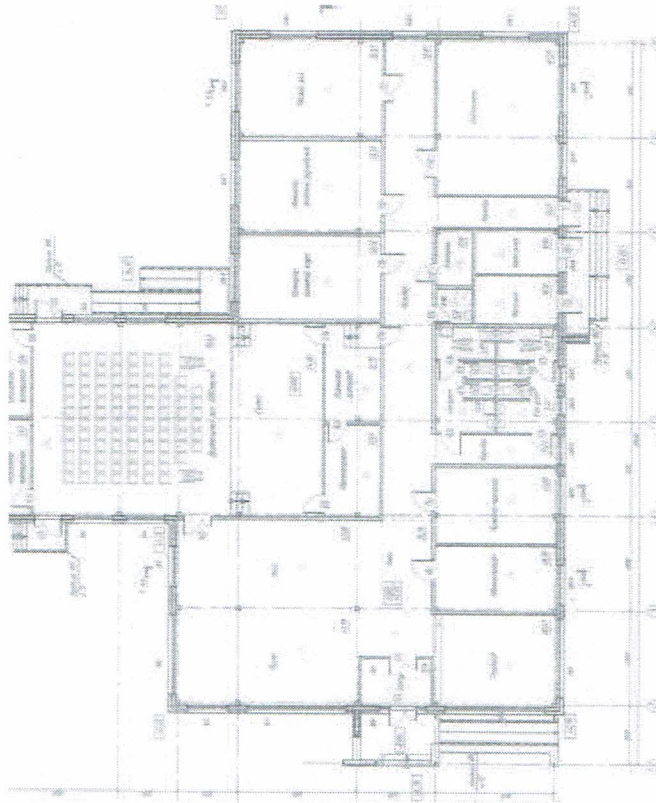




### 3. Санитарно-гигиенические помещения



#### 4. поэтажные планы, паспорт БТИ



—